


Anwendungsbeispiel für die Ansteuerung des externen Alarmgebers FL-ATR 62 durch Gasmelder FL 230 GM


FlammEx
Systemtechnik

Mit dem Alarmausgang des FlammEx-Gasmelders lassen sich externe Alarm- u. Signalgeber ansteuern. Nachstehendes Schema für die Ansteuerung des akustisch/optischen Signalgebers FL-ATR 62 über den Alarmausgang des FlammEx-Gasmelders FL 230 GM mittels Systemrelais FL 003194. Der Signalgeber wird in dieser Konfiguration ausschließlich über die interne Stromversorgung (9 V- Alkaline - Batterie) versorgt.

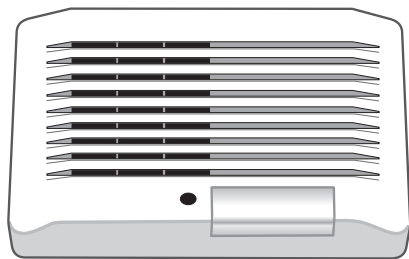


Signalgeber FL-ATR 62

Gasmelder 230 V AC

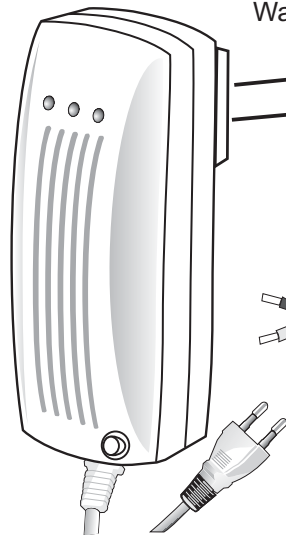


Wand - Montageplatte

Standard UP -
Schalterdose
55 mm zur Auf-
nahme des
Systemrelais


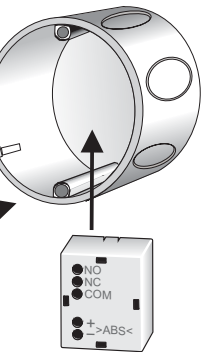


Systemrelais
Typ FL 003194

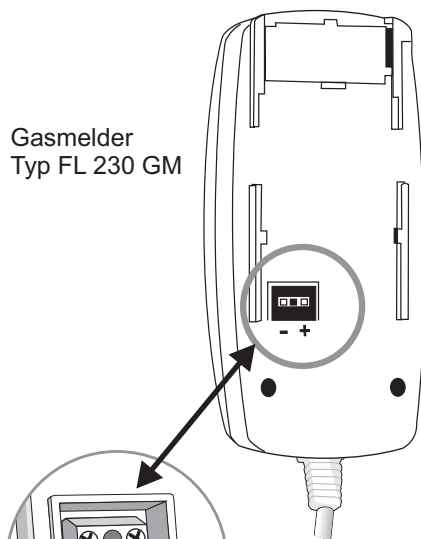


Gasmelder
Typ FL 230 GM

Spannungsversorgung über
interne 9 V Alkaline Batterie



1 x potentialfreier Umschalter
Kontaktbelastung max:
AC = 240 V / 5 A DC = 24 V / 10 A
Relaisansteuerung 9 V / 40 mA

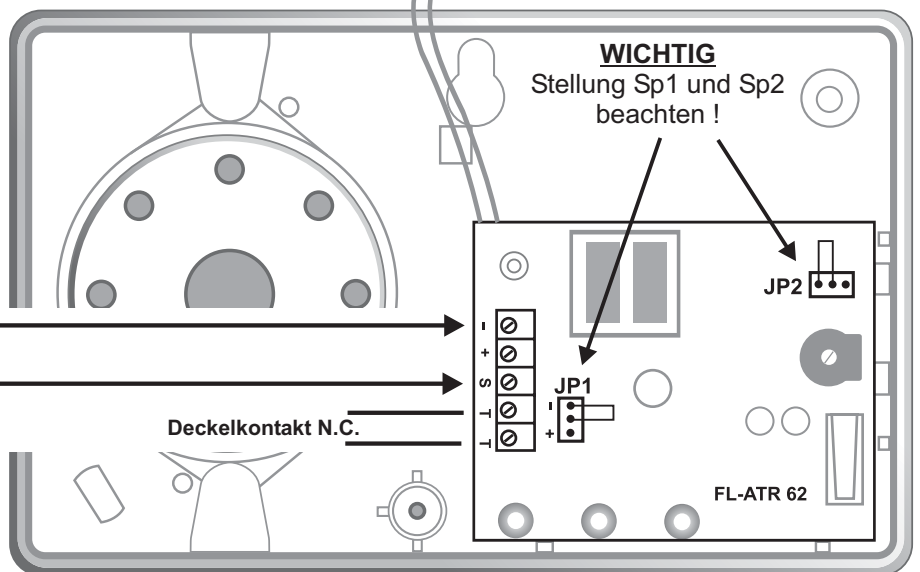

FL-ATR 62

FlammEx

Gasmelder FL 230 GM
Systemrelais FL 003194
Signalgeber FL - ATR 62

Anwendungsbeispiele für die Ansteuerung
des externen Alarmgebers FL- ATR 62 durch
den FlammEx-Gasmelder FL 230 GM

Datenblatt: **Systemtechnik - FL 08**
Stand: **01/06**

eps
Vertriebs GmbH

Sicherheitstechnische Produkte
Schützenstr. 93 D-48329 Havixbeck
Tel. 02507 - 987500 Fax 02507 - 9875029
www.eps-vertrieb.de