


# Verbindbarkeit von 9 V Rauchmeldern und Anschluss eines Systemrelais

**FlammEx**  
Systemtechnik

Wenn Rauchmelder zwecks gemeinsamer Alarmierung miteinander verbunden bzw. vernetzt werden sollen (Interconnection), ist die Verwendung eines aP-Montagesockels (Typ FL 100 AD) oder einer uP-Schaltdose empfehlenswert. Die Verbindungskabel lassen sich damit erheblich leichter an die Melder anschließen.

Soll im Alarmfall ein Relais betätigt werden (z.B. für externe Anschaltungen), so muss an der betreffenden Stelle ein Rauchmelder mit dem Bestellzusatz "R" verwendet werden. Dieser Melder hat einen Ausgang zur Ansteuerung des FlammEx-Systemrelais FL 003194

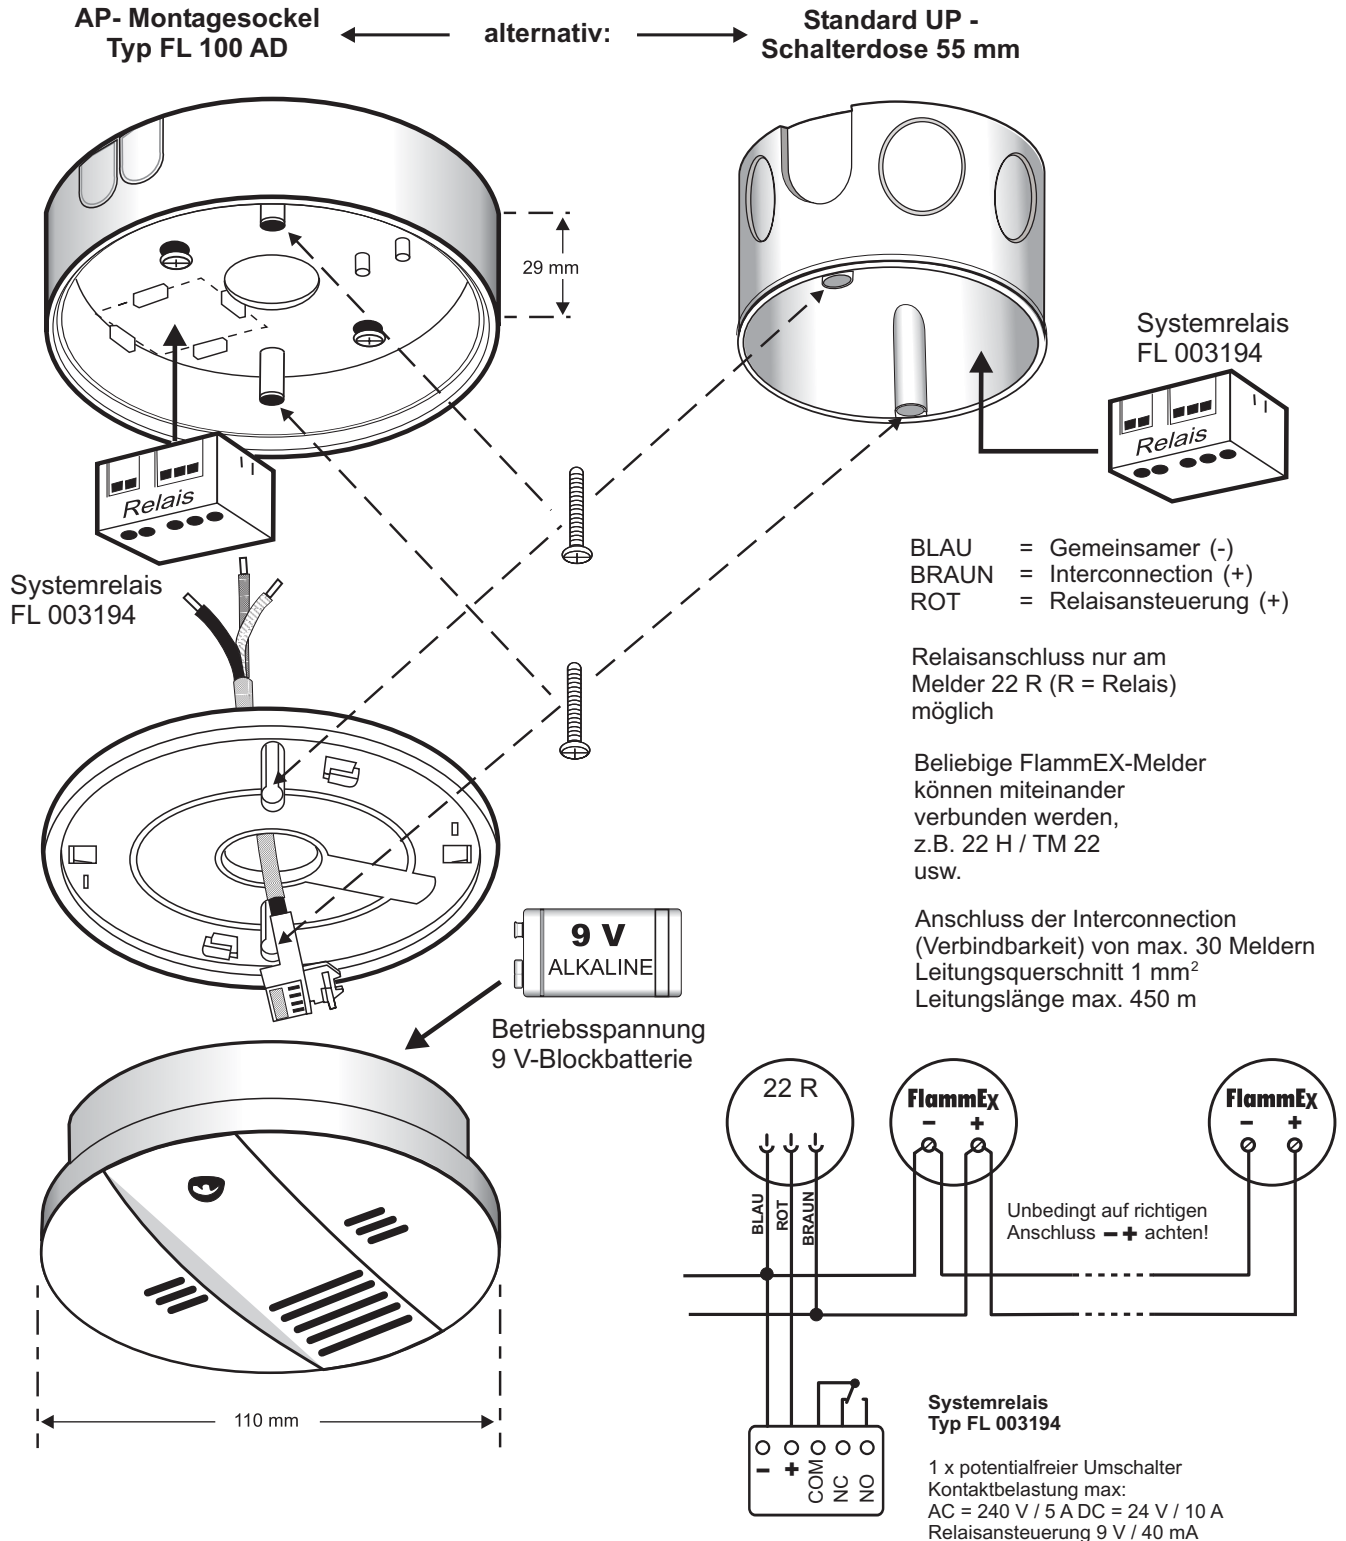

**FlammEx**

9V-Rauchmelder Typ FL 100 22 R  
AP- Montagesockel Typ FL 100 AD  
alternativ: UP-Schaltdose 55 mm  
Systemrelais Typ FL 003194

Verbindung beliebiger FlammEx-Melder untereinander mit Anschaltung des System-Relais für externe Alarmierung

Datenblatt: Systemtechnik - FL 01  
Stand: 09/03

**eps**  
Vertriebs GmbH

Sicherheitstechnische Produkte  
Schützenstr. 93 D-48329 Havixbeck  
Tel. 02507 - 987500 Fax 02507 - 9875029  
www.eps-vertrieb.de